


0081320800001 JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-

Produktabbildung



Masszeichnung

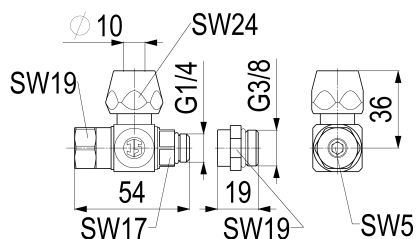

Produktbeschreibung


Probenahmeventil
DN8 + DN10
Anschluss G 1/4
DVGW

Ausschreibungstext

0081320800001
Schlösser Probenahmeventil
DN8 + DN10
Gehäuse Messing: CW617N
nach BWGL Metalle
Werkstoff nach TrinkwV und UBA
Auslaufrohr Edelstahl
Dichtungen EPDM / Cu
Anschluss G 1/4
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur max. 90 Grad
Zertifizierung DVGW
G-Gewinde ISO 228 Teil 1
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
für Ventile DN15 bis DN80
Nutzungshinweis Probenahmeventile sind
nur zum Entnehmen von Wasserproben
geeignet. Diese dürfen nicht als
Zapfventile genutzt werden.
Jährl. Untersuchungen auf Legionellen
in öffentl. Gebäuden sind Vorschrift.
Lieferumfang Probenahmeventil G1/4"
Auslaufrohr
Adapter G3/8"
Skt.-Winkelschraubendreher SW5
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser

Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

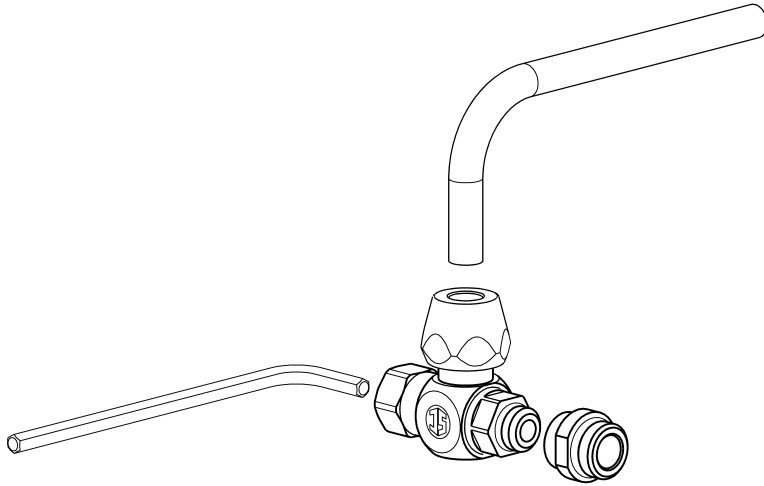

Ersatzteilliste

Pos. Beschreibung

01 JS AUSLAUFROHR FUER

Artikel-Nr.

0081320820001

0081330800001

Beschreibung

JS VERLAENGERUNGSSET

Beschreibung

JS VERLAENGERUNGSSET

Artikel-Nr.

0081330800001

Artikel-Nr.

0081330800001